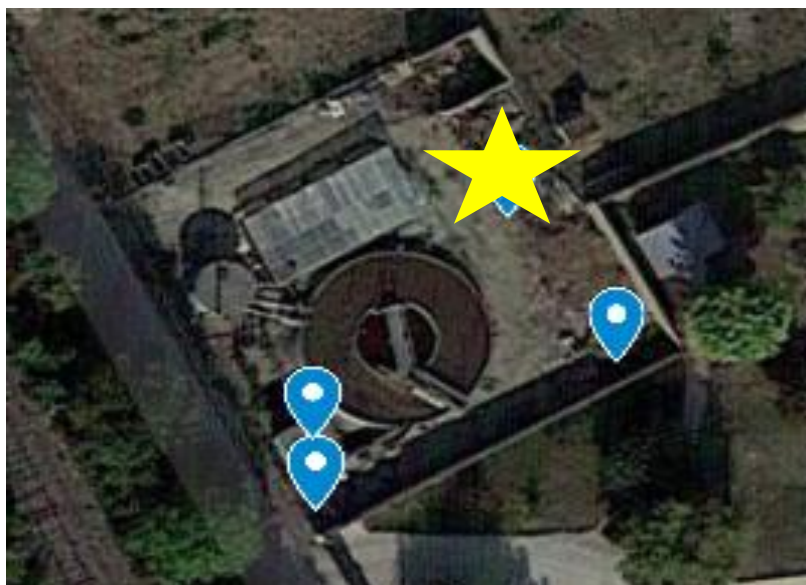




Pluviomètre

MESNIL SUR OGER
NAPPE BASSE

Localisation :



Objectif de la mesure : Mesure de la pluviométrie de la zone d'étude

Principe de mesure : Pluviomètre à auget basculant

Date d'installation : 20/10/2022

Date de fin de la campagne de mesures : 08/11/2022

Pas de temps d'acquisition : 5 minutes

Gamme de mesure : 0,2 mm

Fréquence d'intervention : Hebdomadaire

Localisation :



Objectif de la mesure :

Mesure du débit sur le collecteur unitaire en aval de la diffluence rue Laurain.

Principe de mesure :

Mesure Hauteur / vitesse

Date d'installation :

20/10/2022

Date de fin de la campagne de mesures :

08/11/2022

Pas de temps d'acquisition :

5 minutes

Gamme de mesure :

0 - 3,5 m

Fréquence d'intervention :

Hebdomadaire

Localisation :

Objectif de la mesure : Mesure du débit sur le collecteur unitaire en aval de la diffluence rue des Hauts Jardins

Principe de mesure : Limnimétrie sur déversoir rectangulaire

Date d'installation : 20/10/2022

Date de fin de la campagne de mesures : 08/11/2022

Pas de temps d'acquisition : 5 minutes

Gamme de mesure : 0 - 3,5 m

Fréquence d'intervention : Hebdomadaire

Localisation :

Objectif de la mesure : Mesure du débit sur le collecteur unitaire Nord, arrivant à la station d'épuration

Principe de mesure : Limnimétrie sur déversoir rectangulaire

Date d'installation : 20/10/2022

Date de fin de la campagne de mesures : 08/11/2022

Pas de temps d'acquisition : 5 minutes

Gamme de mesure : 0 - 3,5 m

Fréquence d'intervention : Hebdomadaire

Localisation :

Objectif de la mesure : Mesure du débit sur le collecteur unitaire en aval des DO 1 et 2

Principe de mesure : Limnimétrie sur déversoir rectangulaire

Date d'installation : 20/10/2022

Date de fin de la campagne de mesures : 08/11/2022

Pas de temps d'acquisition : 5 minutes

Gamme de mesure : 0 - 3,5 m

Fréquence d'intervention : Hebdomadaire



PM5 - Déversé DO2

MESNIL SUR OGER
NAPPE BASSE

Localisation :



Objectif de la mesure : Mesure du débit sur le collecteur pluvial en aval des DO 1 et 2

Principe de mesure : Mesure Hauteur / vitesse

Date d'installation : 20/10/2022

Date de fin de la campagne de mesures : 08/11/2022

Pas de temps d'acquisition : 5 minutes

Gamme de mesure : 0 - 3,5 m

Fréquence d'intervention : Hebdomadaire

Localisation :

Objectif de la mesure : Mesure du débit du lotissement en séparatif

Principe de mesure : Limnimétrie sur déversoir triangulaire

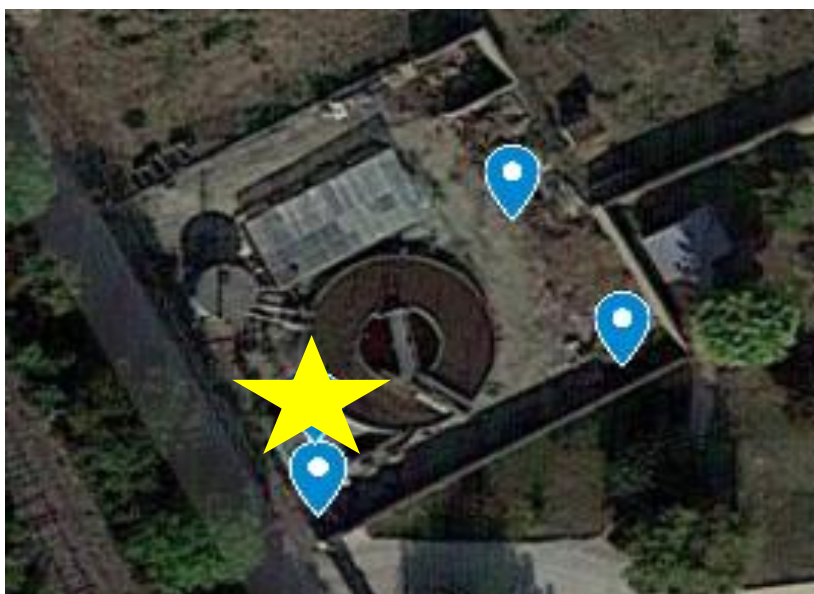
Date d'installation : 20/10/2022

Date de fin de la campagne de mesures : 08/11/2022

Pas de temps d'acquisition : 5 minutes

Gamme de mesure : 0 - 3,5 m

Fréquence d'intervention : Hebdomadaire

Localisation :

Objectif de la mesure : Mesure du débit en entrée de STEP

Principe de mesure : enregistrement des temps de fonctionnement de pompes

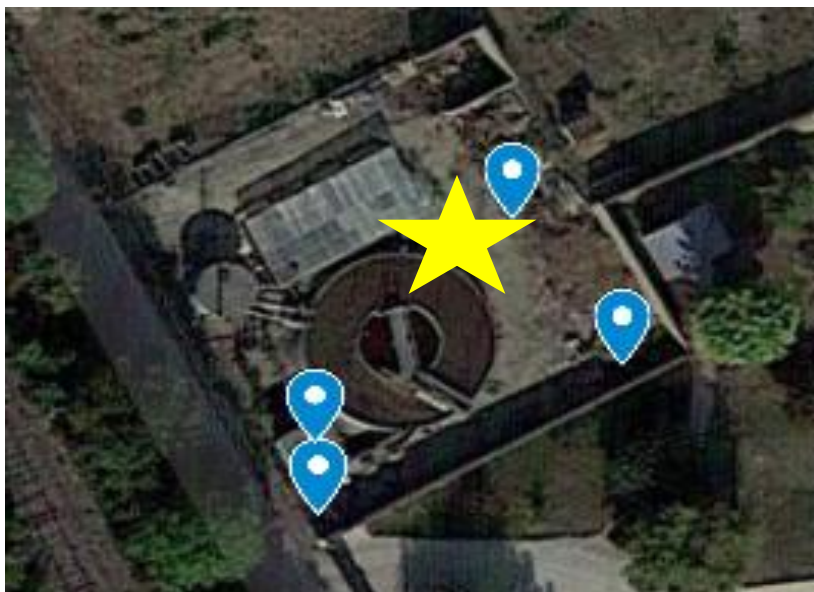
Date d'installation : 20/10/2022

Date de fin de la campagne de mesures : 08/11/2022

Pas de temps d'acquisition : 5 minutes

Gamme de mesure : -

Fréquence d'intervention : Hebdomadaire

Localisation :

Objectif de la mesure : Mesure du débit en sortie de STEP

Principe de mesure : Limnimétrie sur déversoir rectangulaire

Date d'installation : 20/10/2022

Date de fin de la campagne de mesures : 08/11/2022

Pas de temps d'acquisition : 5 minutes

Gamme de mesure : 0 - 3,5 m

Fréquence d'intervention : Hebdomadaire

Localisation :

Objectif de la mesure : Mesure du débit sur le collecteur pluvial en aval du DO entrée STEP

Principe de mesure : Mesure Hauteur / vitesse

Date d'installation : 20/10/2022

Date de fin de la campagne de mesures : 08/11/2022

Pas de temps d'acquisition : 5 minutes

Gamme de mesure : 0 - 3,5 m

Fréquence d'intervention : Hebdomadaire